

	VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	 <p>MusicData s.r.o.  Optátova 708/37, 637 00 Brno  tel.: +420 566 521 370-1, fax.: +420 566 521 032,  info@musicdata.cz www.musicdata.cz</p>			
	STANISLAV MURYC	PAVEL ČERMÁK				
MÍSTO STAVBY :	Společenský areál Mže, Hornická 1695, 347 01 Tachov					
INVESTOR :	Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov					
STAVBA :	Stavební úpravy, přístavba Společenského areálu Mže		FORMÁT :	A4	DATUM :	09/2020
OBJEKT :	Společenský areál mže		ÚČEL :	DPS	Č.ZAK.:	19065
ČÁST :	JEVIŠTNÍ TECHNIKA					
OBSAH :	ROZVADĚČ RDT.01		MĚŘÍTKO :		Č.V.:	MD.02.7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	--






ROZVADĚČ RDT.01

SPOLEČENSKÝ AREÁL MŽE TACHOV

A															A
B															B
C															C
D															D
E															E

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

L1, L2, L3: 3NPE ~50Hz 400V TN-S




1-CXKH-V-VJ 6X10
WLS.03
PŘÍVOD Z RDT

1	MusicData s.r.o.	09/2020	Muryc	Datum	09/2020	Projekt :	Místo stavby :	Investor :	Číslo výkresu	MD.02.7			
2	---	---	Schválil	---	---	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA SPOLEČENSKÉHO AREÁLU MŽE, JEVIŠŤNÍ TECHNOLOGIE	SPOLEČENSKÝ AREÁL MŽE HORNICKÁ 1695 347 01 TACHOV	MĚSTO TACHOV HORNICKÁ 1695 347 01 TACHOV	List/počet listů	2 / 4			
3	---	---	Kontroloval	---	Švecová				Stupeň	DPS			
	Vytvořil	Datum	Jmeno	Typ sítě	Napěťová soustava TN-S 3+N+PE 400V/50Hz. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ČSN 33 2000-4-41 - automatickým odpojením od zdroje						Název	ROZVADĚČ RDT.01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

F

L1, L2, L3: 3NPE ~50Hz 400V TN-S

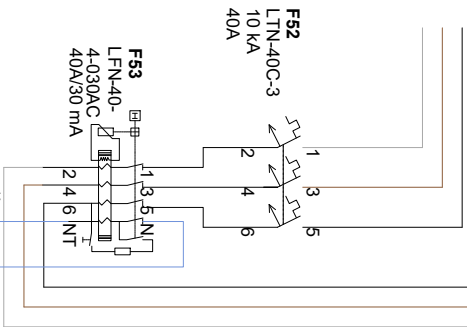

PROUDOVÝ CHRÁNIČ

N

N7

PE

LIVEPOST KABINA

LIVEPOST KABINA

LIVEPOST HLEDIŠTĚ STŘED

LIVEPOST HLEDIŠTĚ STŘED

PROMÍTACÍ KABINA

PROMÍTACÍ KABINA

PROMÍTACÍ KABINA 25 A

F1  
LTN-B16  
16A

F2  
LTN-B16  
16A

F3  
LTN-B16  
16A

F4  
LTN-B16  
16A

F5  
LTN-B16  
16A

F6  
LTN-B16  
16A

F7  
LTN-B25  
25A

1-CXKH-V-J 3X2,5
WLS.66
XS.11

1-CXKH-V-J 3X2,5
WLS.67
XS.12

1-CXKH-V-J 3X2,5
WLS.68
XS.13

1-CXKH-V-J 3X2,5
WLS.69
XS.14

1-CXKH-V-J 3X2,5
WLS.70
XS.15

1-CXKH-V-J 3X2,5
WLS.73
XS.16

1-CXKH-V-J 3X4
WLS.72
XS.17

Popis vývodu

1 MusicData s.r.o.

09/2020

Muryc

09/2020

Projekt :

Místo stavby :

Investor :

Číslo výkresu MD.02.7

2 ---

Schválil

STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA  
SPOLEČENSKÉHO AREÁLU MŽE  
JEVIŠŤNÍ TECHNOLOGIE

SPOLEČENSKÝ AREÁL MŽE  
HORŇICKÁ 1695  
347 01 TACHOV

MĚSTO TACHOV  
HORŇICKÁ 1695  
347 01 TACHOV

Líst/počet listů 3 / 4

3 ---

Kontroloval

Švecová

347 01 TACHOV

347 01 TACHOV

Slupeň

DPS

Vývořil

Datum

Jmeno

Typ sítě

Napětová soustava TN-S 3+N+PE 400V/50Hz. Ochrana před nebezpečným dotykem  
neživých částí ČSN 33 2000-4-41 - automatickým odpojením od zdroje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

14

L1, L2, L3: 3NPE -50Hz 400V TN-S

**+24VDC**



PROUDOVÝ CHRÁNIČ

PRACOVNÍ ZÁSUVKY KABINA 1.16A

PRACOVNÍ ZÁSUVKA PROMÍTAČÍ KABINA 1.16B

PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ KABINA ZVUKAŘE 1.16A

PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ KABINA ZVUKAŘE 1.16A

PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ PROMÍTAČÍ KABINA 1.16B

PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ PROMÍTAČÍ KABINA 1.16B

ODSÁVÁNÍ PROJEKTORU

F8  
LTN-B16  
16A

F9  
LTN-B16  
16A

F10  
LTN-B10  
10A

F11  
LTN-B10  
10A

F12  
LTN-B10  
10A

F13  
LTN-B10  
10A

F14  
LTN-B10  
10A  
KM8  
RSI-20-20-X024  
20A 24VAC/DC  
2Z

MS.06  
S...

A1  
A2  
1  
2  
3  
4

**-24VDC**

N

N2

PE

1-CXKH-V-J 3X2,5
WLS.73
XP.3.1

1-CXKH-V-J 3X2,5
WLS.77
XP.4.1

1-CXKH-V-J 3X1,5
WLS.81
EP.13

1-CXKH-V-J 3X1,5
WLS.82
EP.14

1-CXKH-V-J 3X1,5
WLS.83
EP.15

1-CXKH-V-J 3X1,5
WLS.84
EP.16

1-CXKH-V-J 3X1,5
WLS.85
MOTOR VZT

Popis vývodu

1	MusicData s.r.o.	09/2020	Muryc	09/2020	Projekt :	Místo stavby :	Investor :	Číslo výkresu	MD.02.7
---	------------------	---------	-------	---------	-----------	----------------	------------	---------------	---------

2	---	---	Schválil	---	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA	SPOLEČENSKÝ AREÁL MŽE	MĚSTO TACHOV	Listpočet listů	4 / 4
---	-----	-----	----------	-----	----------------------------	-----------------------	--------------	-----------------	-------

3	---	---	Kontroloval	---	Švecová	HORNICKÁ 1695	HORNICKÁ 1695	Stupeň	DPS
---	-----	-----	-------------	-----	---------	---------------	---------------	--------	-----

Vývoři	Datum	Jméno	Typ sítě	Napětová soustava TN-S 3+N+PE 400V/50Hz. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ČSN 33 2000-4-41 - automatickým odpojením od zdroje	Název	ROZVADĚČ RDT 01
--------	-------	-------	----------	--	-------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----