


te = -17°C
větrná oblast
Teplotní spád na okruhu
otopných těles 54/45°C

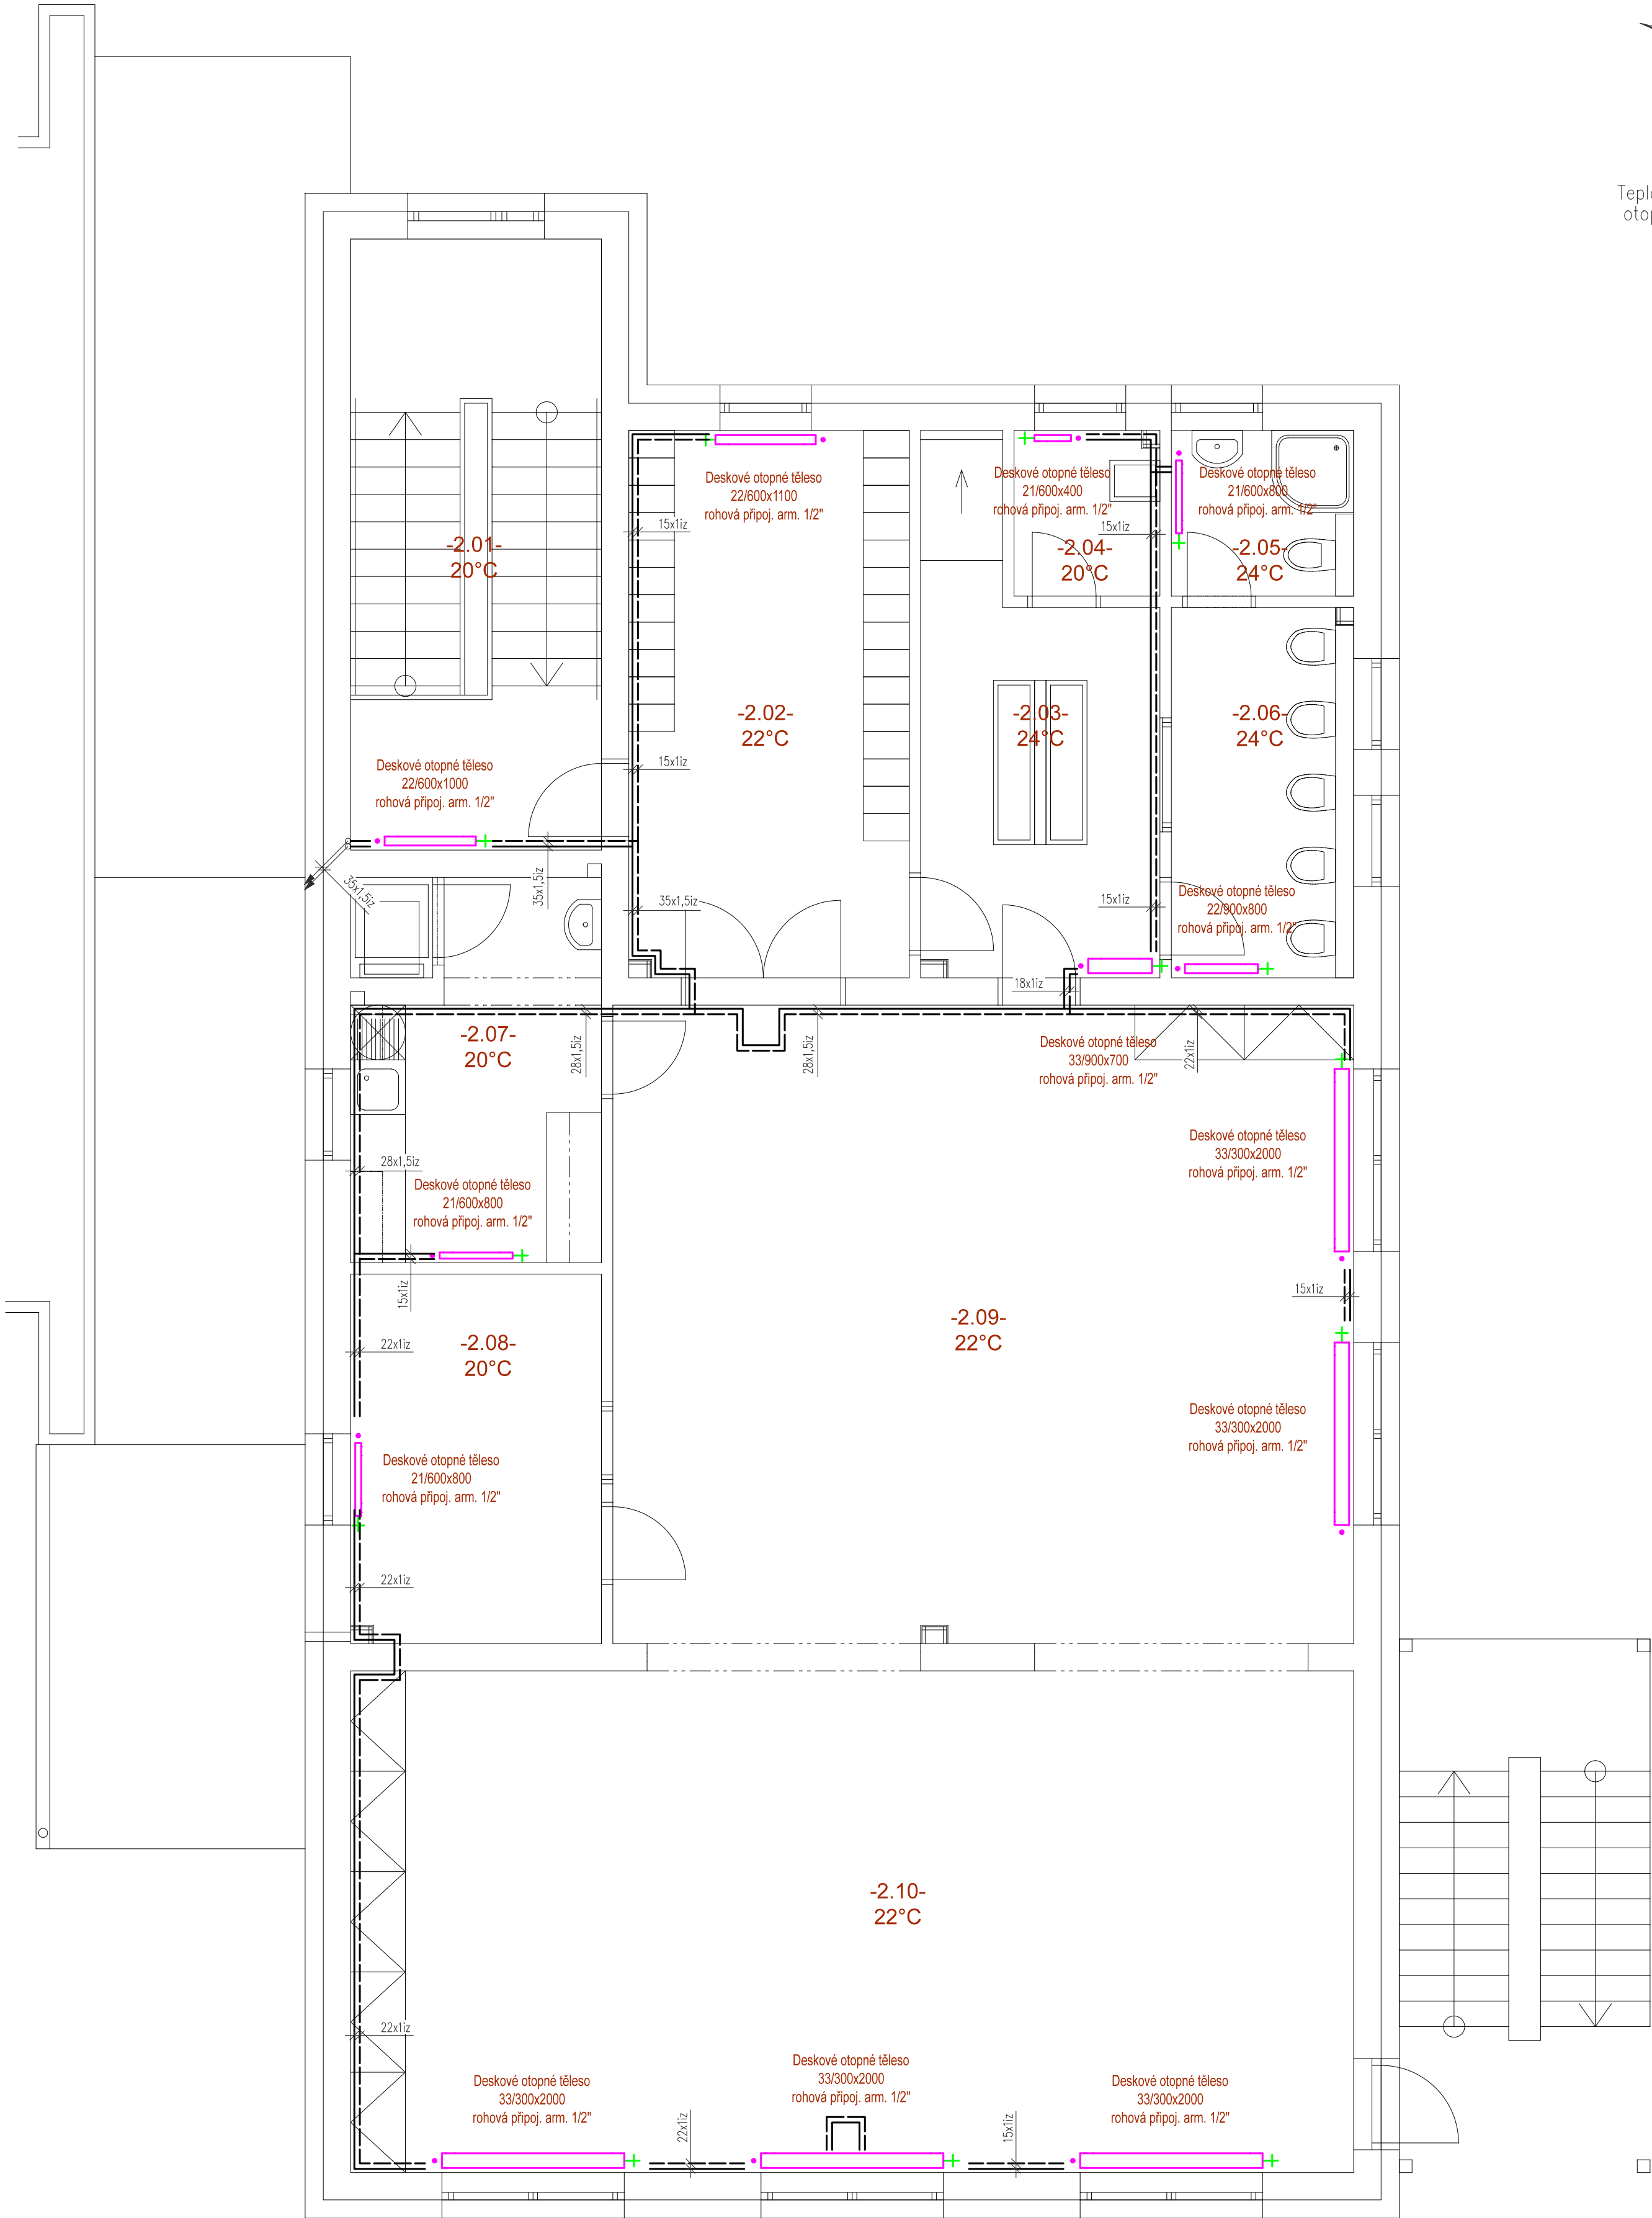

Všechna tělesa budou osazena termostatickými hlaviciemi s ochranou proti zcizení
Veškeré nové potrubí bude vedeno v podlaze

Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov			
Místo stavby:	Tachov		Stupeň PD: Prováděcí projekt Otisk aut.razítka:
Investor :	Město Tachov, Hornická 1695, Tachov		
Část projektové dokumentace:	VYTÁPĚNÍ		
Obsah :	PŮDORYS 2NP - PŘÍSTAVBA		
Výkres č. :	D.1.4) 04	Datum: 04/2020	
		Meřítko: 1 : 50 (A2)	
Autor. projektant:	Ing.Radek Spurný		
Vypracoval:	František Klíma		