



Základ stožáru

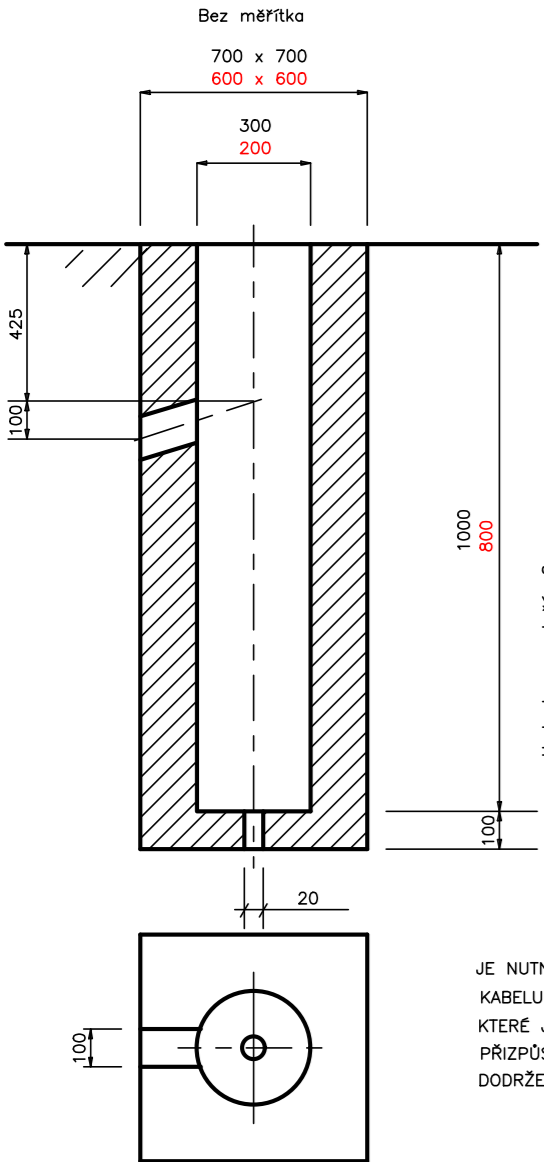

JE NUTNO DODRŽET POLOHU A SKLON OTVORU PRO VSTUP KABELU DO STOŽÁRU. PŘI POUŽITÍ JINÝCH STOŽÁRŮ, NEŽ KTERÉ JSOU UVEDENY VE SPECIFIKACI, JE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT PROVEDENÍ ZÁKLADU. VE DNĚ ZÁKLADU DODRŽET OTVOR PRO ODTOK VODY.

Řezy kabelovými trasami

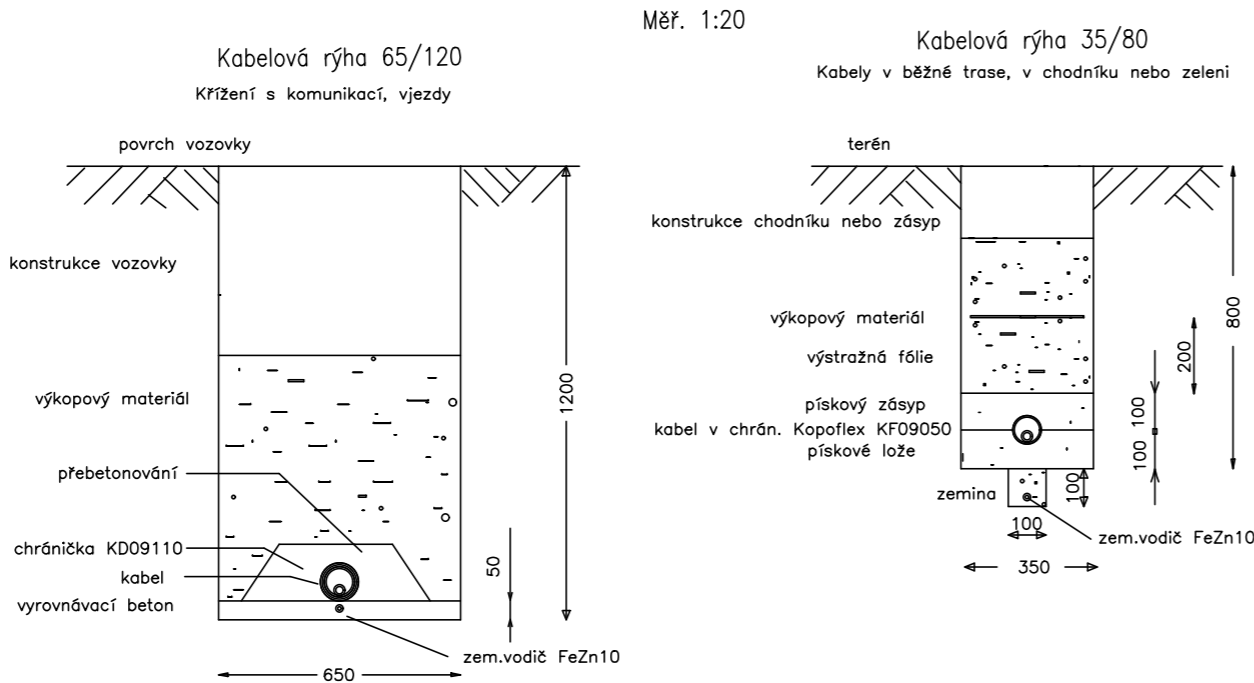

- A** stožár 6 m, bez výložníku, LED svítidlo (VENERE)
- B** stožár 8 m, výložník 1,5 m, LED svítidlo (GUIDA)
- SR** plastový pilíř se čtyřmi sadami lištových pojistek
- VO** nový kabel VO, CYKY(J) 4x16
- VO** stávající kabelové vedení VO, ponechané
- VO** stávající kabelové vedení VO, rušené
- 853** stávající stožár v.o. demontovaný
- 978** stávající stožár v.o. ponechaný

POZNÁMKA:
Stožáry, svítidla a provedení rozvodu musí odpovídat Závazným standardům veřejného osvětlení města Tachov pro roky 2020 – 2025.
Stožáry Kooperativa nebo Amako, svítidla s teplotou chromatičnosti 2700K, říditelný driver DALI 2 a patice pro RF komunikaci ve standartu NEMA ANSI C136.41 (7PIN) / Zhaga18

D Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Václav LACYK		RAZÍTKO Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 26388791, DIČ CZ26388791	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD:	TACHOV
OBJEDNATEL:	MĚSTO TACHOV		
ÚPRAVA ULIČNÍHO PROFILU SMETANOVY ULICE (úsek mezi ul. Chodská - Na Stráni)			
SOUBOR			
DATUM	05/2021		
STUPEŇ	PDPS		
ZMĚNA Č.			

GEN.PROJEKTANT	ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	M ing. Josef Mottl PROJEKTY ELEKTRO Koterovská 177, 326 00 PLZEŇ mmprojekt@atlas.cz, tel. (fax) 377483333 IČ 11625732	
D projekt Plzeň	Ing. Josef Mottl	Ing. Josef Mottl			
Akce ÚPRAVA ULIČNÍHO PROFILU SMETANOVY ULICE (úsek mezi ul. Chodská - Na Stráni)					
Část D.3. SO 401 Veřejné osvětlení					
Příloha SITUACE				DATUM	05/2021
				STUPEŇ	PDPS
				Č.ZAKÁZKY	2112
				Měřítko	Č. přílohy
				1 : 500	2